

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Ганиева Анна Андреевна

г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 38, тел. +7 (343) 385-58-75

e-mail: service5.0@yandex.ru, www.s-50.ru

ОГРНИП 319665800048964 ИНН 667222794009

АКТ

гидравлических испытаний системы отопления

11 августа 2025г.

Адрес объекта теплоснабжения – г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 8, корпус 2

Комиссия в составе:

1. Ганиев В.Р. (инженер-теплотехник);
2. Ибраев Р.Р. (слесарь-сантехник);
3. Марцинкевич Г.Б. (главный инженер ООО «ЛСР. Строительство-Урал»)

составила настоящий акт о том, что **11 августа 2025г.** произведено **гидравлическое испытание на прочность и плотность:**

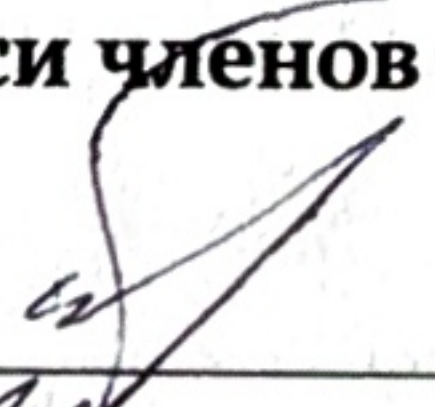
- наружных тепловых сетей пробным давлением 10 кгс/см², в течение 10 минут падение давления составило 0,0 кгс/см²;
- системы отопления пробным давлением 10 кгс/см², в течение 10 минут падение давления составило 0,01 кгс/см².

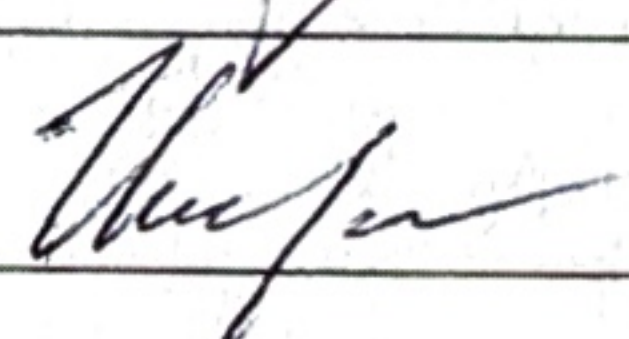
При осмотре установлено: течи не обнаружены.

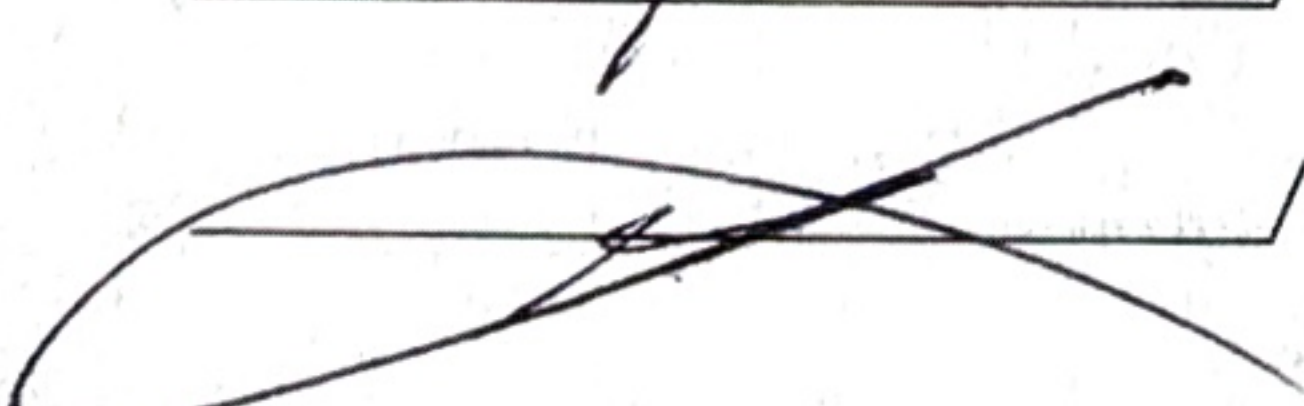
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания **удовлетворяющими** существующим требованиям «Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей».

Подписи членов комиссии:

 / Ганиев В.Р. (инженер-теплотехник)

 / Ибраев Р.Р. (слесарь-сантехник)

 / Марцинкевич Г.Б. (главный инженер ООО «ЛСР. Строительство-Урал»)